



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tárgy: Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás azonosító száma: 025309/2026

Tisztelt Címzett!

Ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére az alábbi munkára

"Ártér utca belső gépészet megerősítések"

1. Az ajánlattételre vonatkozó adatok, információk, követelmények az alábbiak:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4
Telefon: +36 1 459-4267
E-mail: palyazat_beruhazas@fcsm.hu

2. Teljesítés helye:

Ártér utcai Átemelő, Budapest XXII. Ártér u.-Gyár u. sarok (224979 hrsz.)

3. Ajánlat kötelező tartalma:

- Vállalási ár, melyet nettó Ft + ÁFA összegben kérjük feltüntetni
- Garanciavállalás (min. 2 év)
- Kötbérvállalás, (Ft/nap; min. a vállalási ár 0,5 %-a)
- Vállalási határidő (nap)
- Árajánlat érvényességének határideje
- Feladat megvalósításának leírása
- Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat , hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel
- Aláírási címpéldány benyújtása egyszerű másolati formában
- Referencia nyilatkozat

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft)
- Az ajánlat elkészítéséért az ajánlattevők térítést nem igényelhetnek
- A vállalási ár kifizetésére és a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően, az aláírt teljesítésigazolás ellenében kerülhet sor.
- Ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított negyvenöt (45) napon, vagy az azt megelőző utolsó banki napon átutalással teljesíti

5. Ajánlatok bírálati szempontja:

Legkedvezőbb ellenszolgáltatás elve szerint.

6. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít:

- Árajánlati adatlap
- Árazott költségvetés

Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít:

- Átláthatósági nyilatkozat
- Titoktartási nyilatkozat
- Referencia nyilatkozat
- Aláírási címpéldány
- Végzettséget igazoló dokumentum

7. Helyszíni bejárás lehetőségének biztosítása:

- Az árajánlattételi határidő előtti utolsó két napban helyszíni bejárásra nincs lehetőség

8. Ajánlattételi határidő:

2026.06.02 (kedd) 12:00

9. Ajánlat benyújtása:

- Az ajánlat benyújtásához kérjük kitölteni a mellékletben dokumentumokat.
- Az ajánlattételkor benyújtott dokumentumokat csak olyan személyek írhatják alá, akik cégjegyzésre jogosultak.
- Az ajánlatokat **e-mailben, pdf formátumban megküldve** kérjük benyújtani.

10. Benyújtandó dokumentumok:

Árajánlati adatlap

Árazott költségvetés

Átláthatósági nyilatkozat

Titoktartási nyilatkozat

Referencia nyilatkozat

Alírási címpéldány

Végzettséget igazoló dokumentum

11. Ajánlattétel nyelve: magyar

12. Megbízás tervezett formája : Szerződés

13. Eredményhirdetés időpontja:

Ajánlatkérő az ajánlat eredményéről írásos értesítést küld

14. Egyéb feltételek:

- Az ajánlat érvényességi határideje min. 45 nap
- Ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint
- Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi Iszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányításirendszer.
- Minden az FCSM Zrt. területén munkát végző szerződött fél köteles figyelembe venni és betartani ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.
- Vállalkozó köteles figyelembe venni a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendszeti és egyéb belső szabályokat
- A felhívás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázót bízza meg.
- Pályázó tudomásul veszi, hogy üzem alatt végzett víziközmű rendszeren történik a megvalósítás.
- A szükséges előkészítési munkálatokat a vállalkozónak kell biztosítani
- Amennyiben a tárgyi projekthez tartozik részletes műszaki dokumentáció az árajánlati felhívás megküldését követő két napon belül van lehetőség annak igénylésére.
- Társaságunknál nem előminősített / referenciával nem rendelkező cégek esetén, előzetes jelentkezés után, az előfeltételeket teljesítő cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelelő tevékenységi kör) áll módunkban megküldeni a fent említett részletes műszaki dokumentációt és a biztosítani a helyszíni bejárást.

15. Árajánlati felhívás mellékletei:

- 1.sz melléklet Ajánlati adatlap
2. sz melléklet Titoktartási nyilatkozat
- 3.sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz melléklet: Árazatlan költségvetés
- 5.sz melléklet: Műszaki leírás



1.sz melléklet: Ajánlati adatlap

A J Á N L A T I A D A T L A P


Tárgy: " Ártér utca belső gépészet megerősítések"

VÁLLALÁSI ÁR: (Ft + ÁFA)	
Fizetési ütemezés	
Fizetési határidő (számla kézhezvételétől számítva min 45 nap)	
Garancia vállalás (min. 2 év):	
Vállalási határidő (nap):	
Kötbér vállalás (Ft/nap):	
Nyilatkozat ajánlati kötelezettség vállalás min 45 nap	
Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról:	
Nyilatkozat hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel	

..... 2026 hó nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz melléklet

	vsz-59	Kiadás/változat: 1 .O.
	Üzleti titok szabályzata	Kiadás dátuma: 2025.....
		Oldalak száma: 10/10

Üzleti titok átadójának nyilatkozata

Alulírott, mint a (Cím:, Adószám,) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Csatorázási Művek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám) részére átadott információk üzleti titkot nem tartalmaznak

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők:

Kelt:

3. sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által iktatószámon;
..... tárgyban indult eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

Alulírott(ak) mint a
cégnév:

(cégjegyzékszám: , székhely: .)

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői

nyilatkozom/nyilatkozunk,

hogy az általam/általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §.
(1) bekezdés 1. pontja szerint **átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül.**

Vállalom/vállaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban történő változás bekövetkezése esetén
haladéktalanul tájékoztatom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest, Asztalos
Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszám: 01-10-042418).

Kelt: Budapest, 2026. hó ... napján.

(aláírás, bélyegző)

		KÖLTSÉGVETÉS					
Ajánlat	FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI						
kérő:	MŰVEK ZRT.						
Tárgy:	Ártér utca belső gépészet megerősítések						
Sorszám	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyag egységár (Nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	Szivattyúk kiszerelése (a lemez rögzítéshez, és korrozóvédelem megújításához)	6	db			0	0
2	Járórácsok bontása a talplemez hozzáférhetőségének biztosításához	1	egység			0	0
3	Alaplemezek tisztítása	6	db			0	0
4	8 db függőleges elrendezésű ragasztott dübel elhelyezése, a talplemezek rögzítéséhez Előírt ragasztó: Fischer FIS SB típus	6	db			0	0
5	Szögacél keret készítése, rögzítése a talplemezre Anyagminőség: S235	6	db			0	0
6	Talplemezek festése ISO 12944 szerinti C5 környezeti besorolású festékkel	6	db			0	0
7	Szivattyúk visszaszerelése	6	db			0	0
8	Járórácsok ferdedűcos letámasztás kialakításával	1	egység			0	0
9	Szivattyú nyomóvezeték csőtartó konzolok gyártása, csőre hegesztése, falhoz erősítése Anyagminőség: I.4301	6	db			0	0
10	Próbaüzem (30 napos)	1	egység			0	0
11	Műszaki átadás átvételi dokumentáció. (1 példányban elektronikusan és 1 példányban papír alapon, árazott műszaki leltárral)	1	db			0	0
	Rész összesen (Netto Ft)					0	0
	Ajánlati ár összesen (Netto Ft)						0
	ÁFA 27%						0
	Ajánlati ár összesen (Brutto Ft)						0

Ajánlat érvényessége: _____

Cégszerű aláírás

MŰSZAKI LEÍRÁS

Ártér utca belső gépészet megerősítések


Teljesítés helye: Ártér utcai Átemelő, Budapest XXII. Ártér u.-Gyár u. sarok (224979 hrsz.)

Előzmény:

Az Ártér utcai átemelőn belül a szivattyúknál és a csatlakozó csőhálózat üzeme közben erős rezgés, vibráció tapasztalható, amely kilazította a szivattyúk rögzítő csavarzatát. A rezgés olyan mértékű, hogy az Üzemeltető utólagosan készített megerősített rögzítései is kilazultak a rezgés hatására. A kialakult helyzet veszélyeztetheti az átemelő üzemét, ezért szükségesek a beavatkozások.

Feladat:

1. Szivattyú rögzítőlemezének megerősítése, újbóli lerögzítése

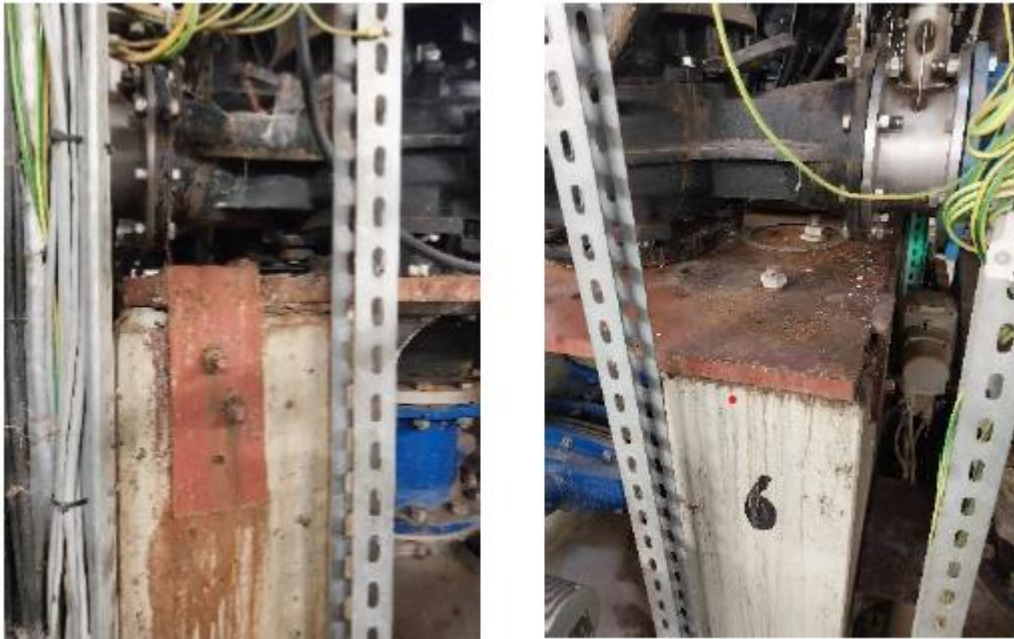

A jelenlegi 30 mm vastag talplemez a szivattyúk működése közben fellépő rezgések következtében erősen mozog, az utólagos lerősítések csavarozott kötéseivel fellazultak. A tervezett megoldás a meglévő, korrodált, de még megfelelő a 30 mm vastag acéllemez megerősítése. Az új S235 anyagminőségű aszimmetrikus szögacélból készülő merevítő acélkeret hegesztéssel kell rögzíteni, körbe a meglévő lemez pereme mentén. A meglévő és a merevítő acélszerkezet is rendszeres korrózió elleni védelmet igényel, továbbá idővel ki kell cserélni a szerkezetet.

A 30-as acéllemez 8 db Ø18-as furatolást követően M16x250 fúrt-ragasztott kapcsolattal kell a vasbeton tömbökhöz lerögzíteni. A menetes csavarszárakra duplán kell az anyacsavarokat elhelyezni a leoldás elkerülése érdekében. Előírt ragasztó: Fischer FIS SB típus. A gyártó által előírt szabályokat be kell tartani a munka elvégzése során.

5.sz. melléklet: Műszaki leírás

A meglévő és az újonnan beépítésre kerülő szénacél elemek (S235 anyagminőség) felületét a munkavégzés során mechanikailag tisztítani kell. A furatolási, hegesztési és egyéb megmunkálási műveletek elvégzése után a teljes felületet ISO 12944 szerinti C5 környezeti besorolásnak megfelelő korrózióvédelmi festékrendszerrel kell ellátni. A felületkezelésnek ki kell terjednie valamennyi vágott élre, hegesztési varratra és megmunkált felületre.

A meglévő szivattyúk az eredeti helyükön lesznek az acéllemezen elhelyezve.

A megerősítések 6 helyen készülnek.

A meglévő keretezett járórács új, megváltoztatott helyre történő ferdedűcs letámasztása szükséges.

2. Szivattyú és kompenzátor közötti nyomócső megfogása, csőtartózása



A nyomóvezeték hidraulikai kialakításának a következtében kialakuló függőleges irányú impulzus-, hajlítónyomaték megfogását jelenleg csak a szivattyú alaplemeze biztosítja. A szivattyú és a kompenzátor közötti nyomócső szabadon rezeg. Ezen nyomócső megfogása, csőtartózása csökkenti a szivattyútalpra ható függőleges irányú hajlítóerők nagyságát.

A nyomócső rögzítése a közbenső födémhez és a szivattyú alaptestéhez történik, egyedi csőtartókkal. Anyagminőség: 1.4301

A beavatkozás 6 helyen történik.

A műszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával átadandó dokumentumok:

- megvalósulási terv,
- jóállási jegy,
- minőségtanúsító bizonylatok,
- A műszaki átadás-átvétel során a kivitelező köteles igazolni, hogy a beépített anyagok és a felületkezelések megfelelnek a jelen műszaki előírásban rögzített korrózióvédelmi követelményeknek.
- kivitelezői szerelési nyilatkozatok,
- 30 napos próbaüzem

Kivitelezésre vonatkozó elvárások:

Rögzítőelemek és menetes száruk esetében a vasbeton szerkezethez történő fűrt, ragasztott rögzítésekhez kizárólag fokozott korrózióállóságú rögzítőelemek alkalmazhatók. A menetes száruk anyagminősége legalább A4 minőségű rozsdamentes acél, vagy ezzel egyenértékű, szennyvizes üzemi környezetben tartós korrózióállóságot biztosító kivitel kell legyen.

Normál horganyzott kötőelemek alkalmazása nem megengedett.

A ragasztott kötések a gyártó technológiai előírásainak maradéktalan betartásával kell kialakítani.

A rozsdamentes szerkezetek kivitelezése során kerülni kell az idegenvas-szennyeződést, valamint biztosítani kell a korrózióvédelmi tulajdonságok megmaradását.

Hegesztéseknél a hegesztőknek alkalmasnak kell lenni a munkára. A hegesztési kötések, varratokat ellenőrizni kell szemrevételezéssel, penetrációs, röntgen, vizsgálat. A vizsgált hegesztett kötések kiértékeléséről jegyzőkönyv szükséges.

A rezgést kiváltó ok megszüntetését és a gépészeti rendszer megerősítését a meglévő üzem fenntartása mellett kell elvégezni.

A tervezett átalakításokat szivattyú állásonként kell elvégezni, egyidejűleg 1 db szivattyú álláson végezhető átalakítási munkálat.

A szivattyú állások kizárását az üzemből a megrendelő biztosítja.

A keletkező hulladék elszállítása a vállalkozó feladata.

Általános elvárások:

A kivitelezést megelőzően a helyszíni bejárásra keddenként 8-12 óra között biztosítunk lehetőséget.

Kiviteli terv készült. Tervszáma: 2498

A kiviteli tervdokumentációban található 3.3 pontban található „Macerátor helyére passz darab beépítése” nem tartalmazza jelen kiírásban elvégzendő feladatot.

A jelen műszaki leírásban szereplő kiegészítések a kiviteli terv megoldásait nem módosítják, kizárólag anyag- és minőségi követelményeket pontosítanak.